


Fisa tehnica borduri - B6

A. CARACTERISTICI FIZICE

| Caracteristici | |
|-----------------------|--|
| Forme |  |
| Dimensiuni | 250x500x200 mm; |
| Culori si aspect: | CIMENT Aspect suprafata: beton monocrom |
| Greutate si consum/m | 52.1 kg/ buc; 2 buc/ m. |
| Ambalare: | 24 buc/palet; aprox 1280kg/ palet. |
| Domenii de utilizare: |  |

B. PROCES DE FABRICATIE

Bordurile produse de **ELIS PAVAJE S.R.L.** sunt realizate din beton clasa C30/37, prin vibropresare avand in compozitie:

- ciment II A-S42.5R
- agregate Ø max16mm
- aditiv plastifiant, aditiv anti eflorescenta, apa, toate in cantitati bine controlate dupa retete stabilite.

Bordurile sunt alcatuite din doua straturi de beton si anume:

- stratul de baza realizat cu agregate cu Ø max16 mm;
- stratul de finisare (uzura) realizat cu nisip cuartos

Pentru realizarea culorilor se folosesc oxizi fie sub forma de praf, fie sub forma de solutie. Colorantii se adauga in betonul din stratul de finisare, exceptie facand comenzile prin care se solicita colorarea intregii mase a bordurii.

Tehnologia de productie consta in:

- vibropresarea betonului semiuscat turnat in matrite metalice folosind instalatii de productie de inalta tehnologie ceea ce ofera un produs compact cu o textura uniforma influentand in bine principalele caracteristici ale produselor: absorbtie redusa de apa, rezistenta la inghet dezghet, rezistenta la compresiune si alte cerinte stabilite de normele romanesti si europene.

C.STANDARD SI REZULTATE LABORATOARE INCERCARI

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru borduri este **SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.**

Caracteristici fizico-mecanice si limitele acceptate conform standard SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.si valorile reale ELIS PAVAJE obtinute in urma incercarilor de laborator:

| Caracteristica | Criterii de admisibilitate conform SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006 | Rezultate Elis Pavaje obtinute in urma incercarilor |
|---|--|---|
| Aspect vizual | Fata bordurii nu trebuie sa prezinte defecte cum sunt: crapaturi, exfolieri sau delaminari. | Nici o bordura nu prezinta fisuri, exfolieri sau delaminari. |
| Grosime strat de finisare | Min.4 mm. Particulele izolate de agregat care patrund prin stratul de finisare trebuie ignorate. | 5 - 20 mm |
| Rezistenta la incovoiere | Trebuie sa fie mai mare decat valoarea clasei, adica: > 2,8 Mpa pentru clasa 1 cu marcare S; > 4,0 Mpa pentru clasa 2 cu marcare T; > 4,8 Mpa pentru clasa 3 cu marcare U. | 5,8 ÷ 6,8 MPa |
| Forma si dimensiuni | Dimensiunile de fabricatie sunt cele declarate de catre producator. Abateri admise : -lungime : $\pm 1\%$ pana la cel mai apropiat milimetru,cu un minim de 4 mm si nu mai mare de 10 mm -pentru fete vazute : $\pm 3\%$ pana la cel mai apropiat milimetru,cu un minim de 3 mm si nu mai mare de 5 mm. -pentru alte parti : $\pm 5\%$ pana la cel mai apropiat milimetru cu un minim de 3 mm si nu mai mare de 10 mm. Diferenta dintre oricare doua masuratori ale aceleiasi dimensiuni a unei singure borduri trebuie sa fie ≤ 5 mm. | Dimensiunile de fabricatie sunt cele declarate. Abateri: - lungime si latime ± 1 mm; - inaltime $\pm 3,5$ mm |
| Rezistenta la uzura | $\leq 18000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ mm}^2$ | 7026 mm³/5000 mm² |
| Absorbția de apa | < 6 % din masa | 5,0 – 5,8 % din masa |
| Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet | Pierderea de masa dupa incercare: $\leq 1,0 \text{ kg/mp}$, ca medie cu nici o valoare individuala > 1,5 kg/mp. | Masa pierduta pe unitatea de suprafata : 0,26 - 0,27 kg/m² |

Conform standardelor SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006, bordurile din beton se impart in clase si au anumite marcare in functie de diferite caracteristici sau solicitari, astfel:

1. Dupa absorbtia de apa:

| Clasa | Marcare | Absorbtia de apa % din apa (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006) | ELIS PAVAJE |
|-------|---------|--|-------------|
| 1 | A | Nici o performanta masurata | - |
| 2 | B | ≤ 6 ca medie | √ |

2. Dupa rezistenta la inghet – dezghet cu saruri de dezghet:

| Clasa | Marcare | Masa pierduta la ciclu inghet-dezghet kg/mp (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006) | ELIS PAVAJE |
|-------|---------|---|-------------|
| 3 | D | ≤ 1,0 ca medie cu nici o valoare individuala > 1,5 | √ |

3. Dupa rezistenta la abraziune:

| Clasa | Marcare | Conditii (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006) | | |
|-------|---------|--|---|-------------|
| | | Masurare - metoda cu disc lat | Masurare - metoda Böhme | ELIS PAVAJE |
| 1 | F | Nici o performanta masurata | Nici o performanta masurata | - |
| 3 | H | ≤ 23 mm | ≤ 20000 mm ² /5000 mm ² | - |
| 4 | I | ≤ 20 mm | ≤ 18000 mm ² /5000 mm ² | √ |

4. Dupa reactia la foc:

Bordurile din beton **ELIS PAVAJE** sunt Clasa **A1** , dupa reactia la foc fara incercare.

5. Dupa reactia la incovoiere:

| Clasa | Marcare | Rezistenta la incovoiere caracteristica | Rezistenta la incovoiere minima | Elis Pavaje |
|-------|---------|--|------------------------------------|-------------|
| 1 | U | 6,0 MPa | 4.8 Mpa | √ |

Laboratoarele implicate in realizarea incercarilor:

- INCERC - Sucursala Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 117
- Laborator central CCF S.A. Bucuresti;
- Laborator de grad II al S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Petresti




D. CERTIFICARI

Organism de certificare produse: SRAC CERTSERV - Bucuresti, str. Teodor Burada, nr. 6, **Certificat de conformitate 534/27.03.2008.**



E. MONTAJ

Bordurile carosabile B6 sunt folosite la delimitarea spatiilor pavate, asfaltate, betonate sau pietruite pentru drumuri, strazi sau parcuri destinate traficului auto greu si intens..

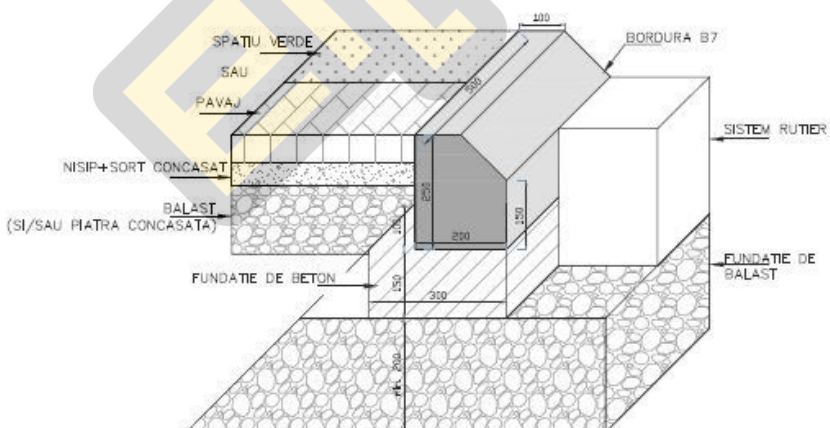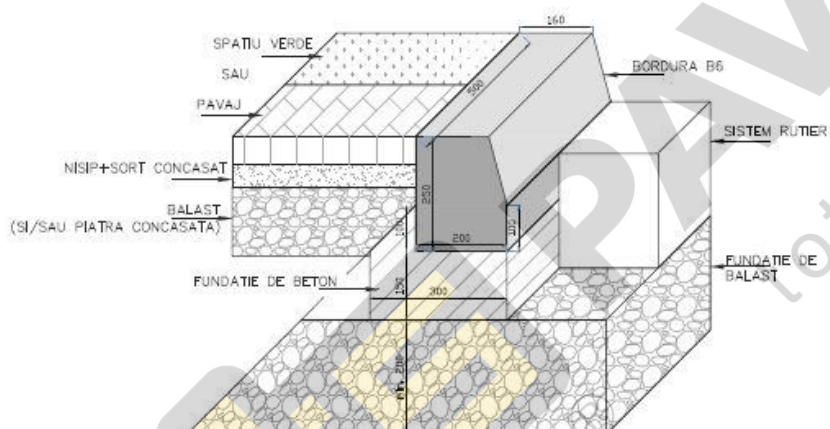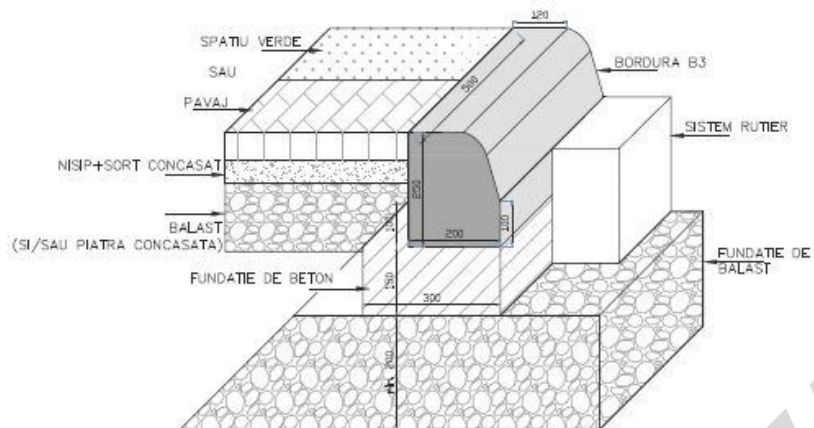

F. ETAPE DE EXECUȚIE:

1. Bordurile se monteaza conform cotelor si aliniamentelor date in proiect;
2. Se monteaza pe o fundatie de beton C8/10, turnat semiuscat, asezata pe infrastructura compactata a obiectivului (drum, platforma);
3. Se impaneaza cu beton si pe laterale, pentru o fixare mai solida;
4. Montajul bordurilor se realizeaza inainte de realizarea suprastructurii (pavaj sau asfalt), dupa compactarea infrastructurii; se realizeaza cu rost de 2-5 mm, iar umplerea lui cu mortar ramane la alegerea proiectantului, nefiind obligatorie. In cazul in care se alege rostuirea cu mortar (1:3 ciment:nisip 0-2 mm), acestea trebuie umplute complet
5. Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului. Aceste cote se traseaza pe tarusi metalici pentru a putea intinde sfoara de trasat (sparga). Fixarea bordurilor la cota se face cu ajutorul unui ciocan de cauciuc pentru a proteja bordurile;
6. Dimensiunea penei de beton trebuie apreciata corect pentru ca bordura sa nu se deplaseze sub eforturile transmise din platforma de pavaj sau asfalt in timpul exploatarei;
7. Fundatia pe care se monteaza bordura este formata din:
 - un strat de balast min. 20 cm grosime;
 - un strat de beton cu sectiunea de 10x20cm sau 15x30cm.